



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695590

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
型号: RDHM5-800;详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302695590

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: RDHM5-800;
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):1000V;
约定发热电流(Ith): 800A;
额定工作电压(Ue): AC400V,AC415V,AC690V;
额定工作电流(Ie):500A,550A,600A,630A,650A,700A,750A,800A;
额定短时耐受电流(Icw):10kA/1s;
额定短路接通能力(Icm)(峰值):13kA;
使用类别: AC-22A,AC-23A ;
极数:3P,4P;
适用频率:50/60Hz;
防护等级:IP20;
配用的辅助触头:1NO1NC;
约定发热电流(Ith):3A;
使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A ; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695590

证书附页：第 2 页 共 2 页

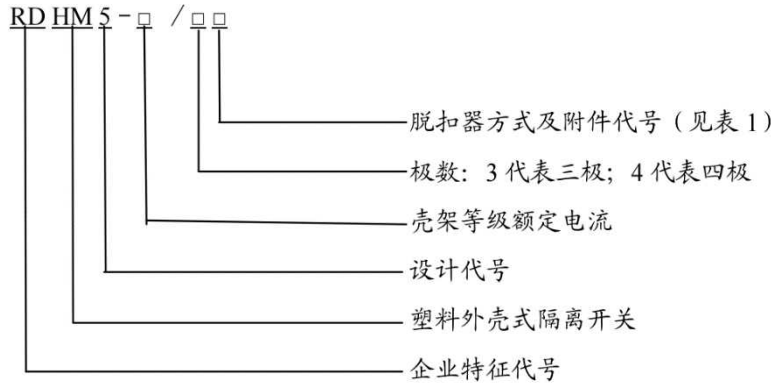


表 1 附件代号

| 附件名称 | 不带附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠电压脱扣器 | 分励脱扣器+辅助触头 | 分励脱扣器+欠电压脱扣器 | 二组辅助触头 |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 代号 | 00 | 08 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 附件名称 | 辅助触头+欠电压脱扣器 | 分励脱扣器+报警触头 | 辅助触头+报警触头 | 欠电压脱扣器+报警触头 | 分励脱扣器+辅助触头+报警触头 | | 二组辅助触头+报警触头 | 欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头 |
| 代号 | 70 | 18 | 28 | 38 | 48 | | 68 | 78 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司