

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307186736

发证日期：2024年01月19日

有效期至：2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
RDM1-630；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307186736

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM1-630 ; Ue : AC400/690V ; Ui : 800V ; Uimp : 8kV ; In : 400A、500A、630A ; Ue : AC400V ;  
L 型 : Ics : 36kA ; Icu : 50kA ; M 型 : Ics : 42kA , Icu : 65kA ; H 型 : Ics : 65kA , Icu : 100kA ; Ue :  
AC690V ; Ics : 10kA , Icu : 20kA ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; 选择性类别 : A 类 ; 脱扣级别 : 10 ; 极  
数 : 3P ( 3 个保护极 ) , 4P ( 3 个保护极 , N 极可开闭 ) ; 适用于隔离用 ; 配用的辅助触头 : 常开常闭的情  
况和数量 : 2NO2NC ; Ui : 400V ; 约定发热电流 ( Ith ) : 3A ; 使用类别 : AC-15 : 400V/0.4A , DC-13 :  
220V/0.15A

### 3.3 型号的解释:

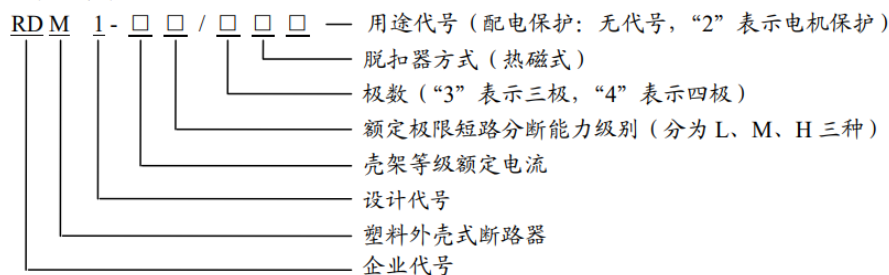


表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头
代号	瞬时	200	210	220	240
	复式	300	310	320	340

注: “瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。



中国质量认证中心