

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107415235

发证日期: 2023年12月20日

有效期至: 2023年12月19日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
RDW8HU-4000、RDW8DC-4000; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107415235

第1页 / 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDW8HU-4000、RDW8DC-4000

RDW8HU-4000:

Uimp:12kV;Ui:1250V;

Ue:AC800/1000/1140V;

In:800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,4000A;

Icu=Ics:75kA,Icw:75kA/1s(AC800V),Icu=Ics:60kA,Icw:60kA/1s(AC1000V,AC1140V);

过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;极数:3P、4P;

适用于隔离用;适用频率:50/60Hz;

RDW8DC-4000:

Uimp:12kV;Ui:1500V;


Ue:DC500/750V(3P外形),DC1000/1500V(4P外形);

In:1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,3600A,4000A;

Icu=Ics:120kA,Icw:120kA/1s(DC500V),Icu=Ics:80kA,Icw:80kA/1s(DC750V);

Icu=Ics:75kA,Icw:75kA/1s(DC1000V),Icu=Ics:60kA,Icw:60kA/1s(DC1500V);

过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;接线方式:见下图;适用于隔离用;

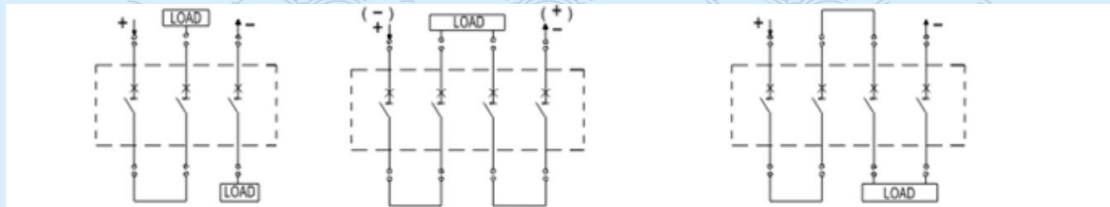

配用的辅助触头:(CQC证书编号:CQC2012010305564893)

YQF1;4NO4NC、6NO6NC;Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:6A;

Ue/Ie:AC-15:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;DC-13:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.



中国质量认证中心