

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305948626

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 双电源自动转换开关电器
RDXQ5-63、RDXQ5Y-63 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010305948626

第 1 页 共 2 页

纸 号:

RDXQ5-63、RDXQ5Y-63

额定冲击耐受电压(U_{imp}) : 4kV;

控制器额定冲击耐受电压(U_{imp}) : 4kV;

额定绝缘电压(U_i): 400V;

约定发热电流(I_{th}): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

额定工作电压(U_e): AC400V;

额定工作电流(I_e): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(I_{cm}) (峰值): 9.18kA;

额定短路分断能力(I_{cn}): 6kA;

电器级别: CB 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2017010305948626

第 2 页 共 2 页

纸 号：

型号解释：

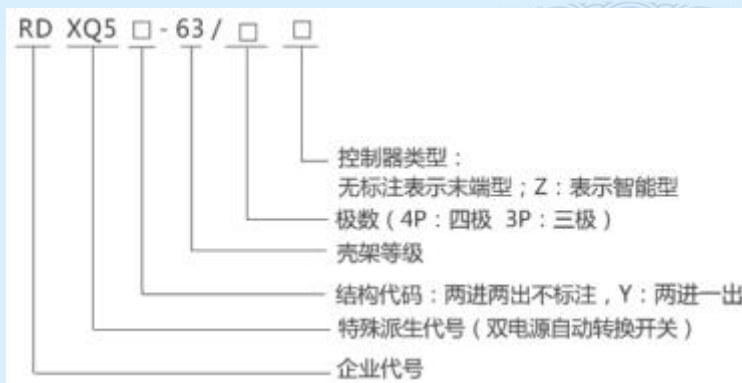

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心